



Primo accesso alla stampa di un nuovo utente AVISNet

Al primo accesso di ogni utente abilitato alla stampa delle etichette è necessario configurare la stampante.

Dalla pagina di *"Sala Prelievo"*, dopo aver inserito i dati del donatore (e della donazione), si abiliteranno i tasti di *"stampa"* e *"imposta"*.

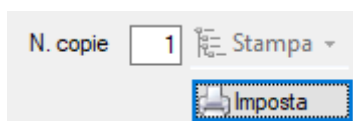

Cliccando su IMPOSTA si aprirà una finestra con i dati già configurati, vanno solo confermati. Selezionare da *"nome stampante"* la DYMO appena creata e salvare le modifiche con il tasto *"applica"*.

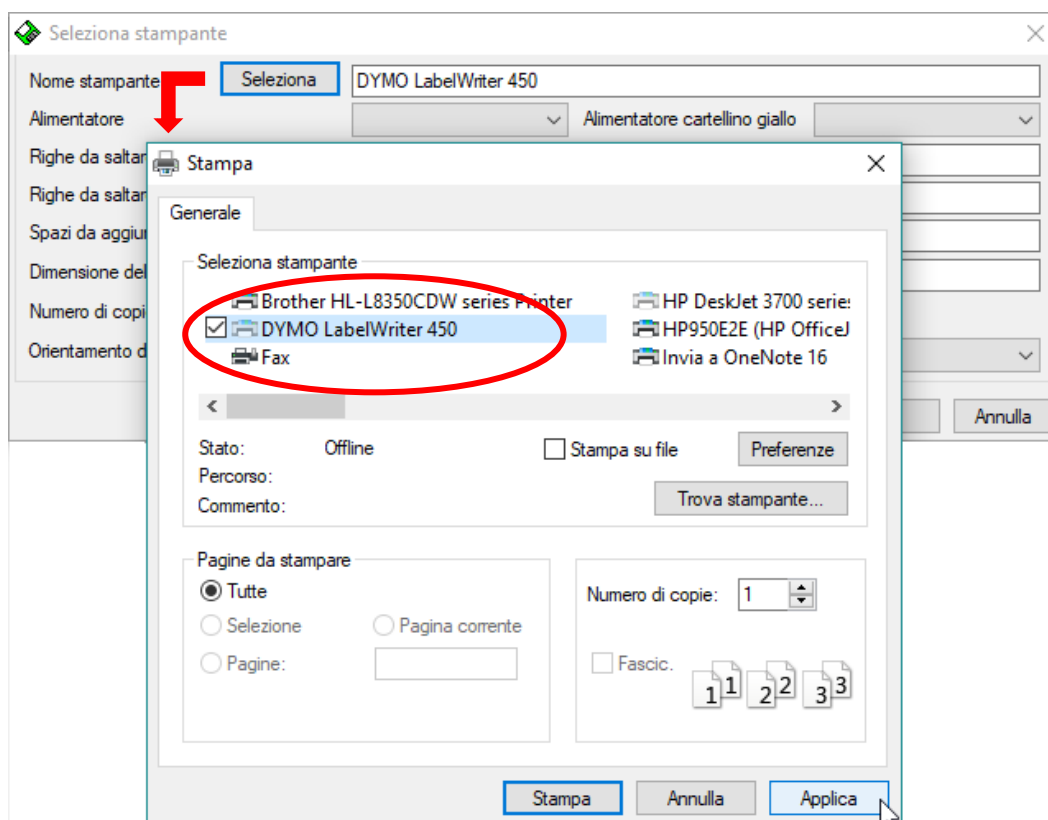



Selezionare la “*selezione automatica*” su ALIMENTATORE e selezionare come font del carattere 8.

Seleziona stampante

Nome stampante: Seleziona DYMO LabelWriter 450

Alimentatore: Selezione automatica () Alimentatore cartellino giallo

Righe da saltare all'inizio: [] Righe da saltare all'inizio: []

Righe da saltare alla fine: [] Righe da saltare alla fine: []

Spazi da aggiungere a sinistra: [] Spazi da aggiungere a sinistra: []

Dimensione del carattere: 8 Dimensione del carattere: []

Numero di copie: 1

Orientamento del foglio: Verticale

Ok Annulla

Cliccando su “ok” è possibile procedere con la stampa delle etichette.

ATTENZIONE: Se all’accesso di AVISNet non si dispone del tasto “IMPOSTA”, è sufficiente abilitarlo tramite “STRUMENTI” → “Configurazioni” → “Sala Prelievo (Configurazioni)” → “Mostra pulsante di scelta della stampante”.

Se non è presente la voce di strumenti, contattare l’amministratore di sistema.